

## 第2回 組委員会 園への意見・要望まとめへを受けての園の 対応、対策

組委員の皆様、日頃より組委員の活動にご尽力いただきありがとうございます。先日の組委員会議で出た意見を受けての園の対応、対策です。ご確認よろしくお願いたします。

### 1.連絡アプリ


- ・「訂正」「重要」などメールのタイトルにつけるよう、周知徹底して改善しています。
- ・先日アプリでもお伝えした通り、確認メールの自動送信をなくすことでメールが溜まらないように改善しました。

### 2.駐車場利用禁止時間の乗用車乗り入れについて

・ご指摘があった次の日から終業式まで事務員が乗り入れ禁止時間に立ち口頭での注意、名前、車のナンバーを控えています。大半の保護者の方は「知らなかった」という方がほとんどでした。現在は、事務所の中から事務員が監視し、乗り入れがあった場合に声をかけ様子を見ています。現在、一度注意を受けた保護者の方が再度停めにくる状況はありません。今後は看板などの設置も考えています。

### 3.部屋の空調（温度）について

・適切な保育室の温度は、夏季は26°C～28°C、冬季は20°C～23°Cが目安です。（江戸川区確認済み）  
適切な温度を保つため、保育室に温度計と、温度表示の張り紙を貼るようにしました。職員が適切な温度に空調を保ちます。（写真参照）

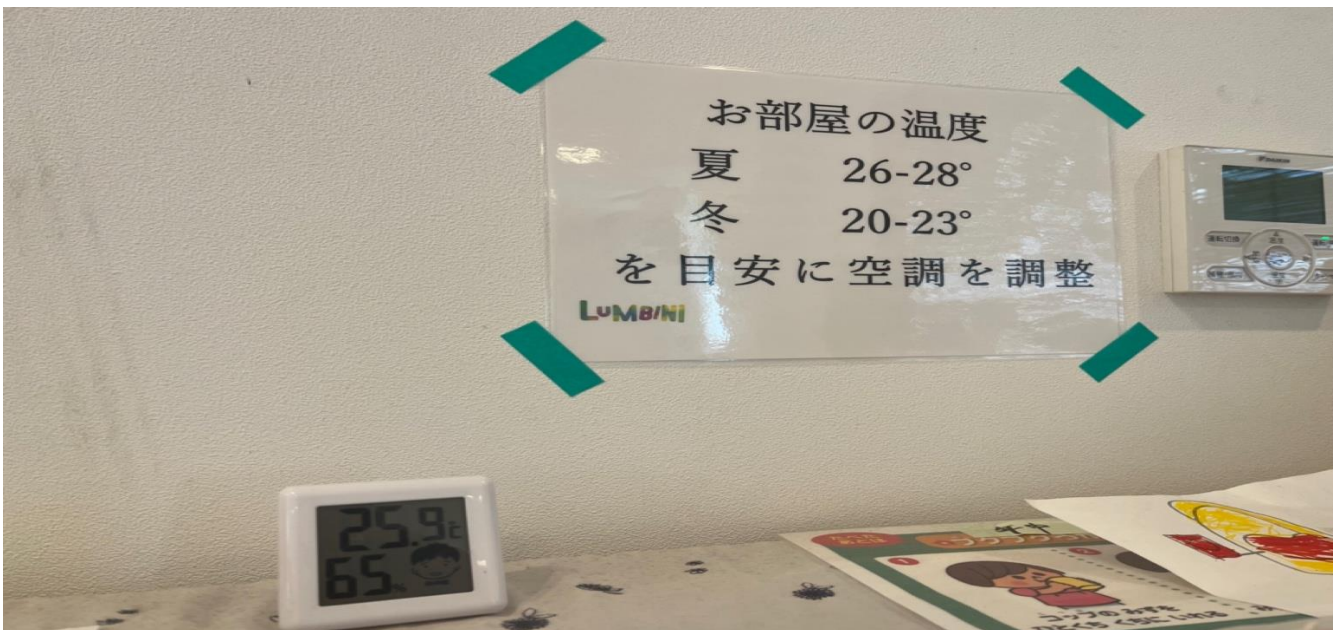


#### 4.アスレチックの苔について

・高圧洗浄機を使用して掃除をしました。（写真参照）

ビフォー



アフター

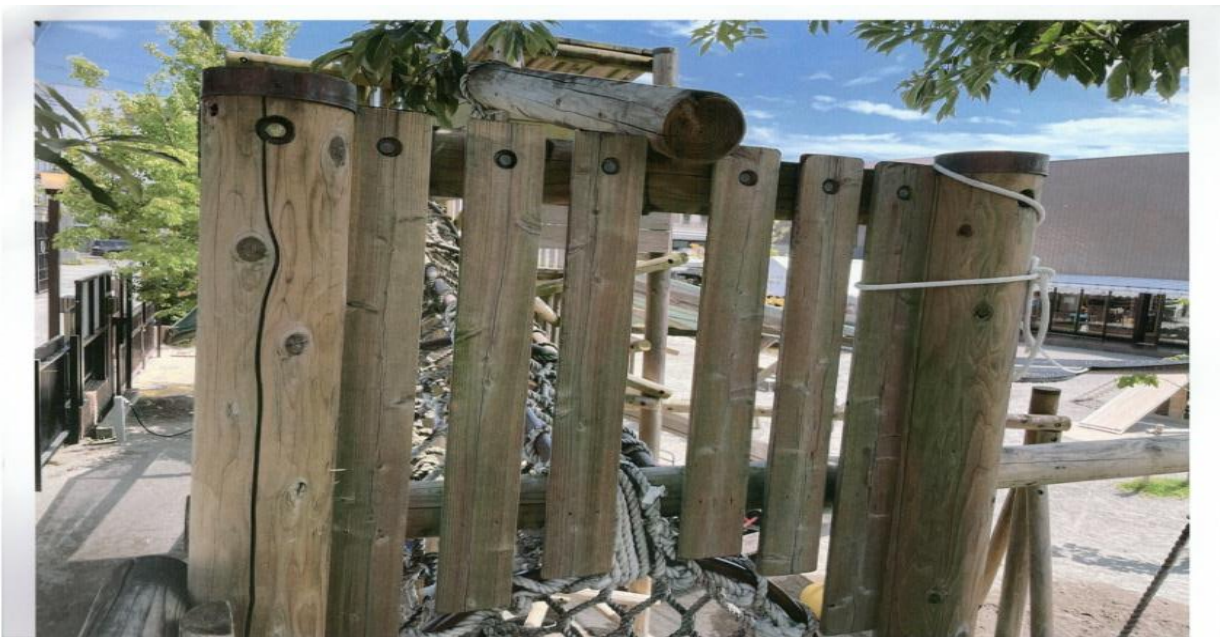

## 5.ゴミ捨て場の前の水が溜まっているところのボウフラ対策

・釜をし水が入らないようにしました。(写真参照) 来光ホールの水がたまるところにもボウフラが湧かないよう薬を入れました。

ビフォー



アフター



6.参道に 徐行 園児がいますなどの標識をつけてほしい

・表示を作成し貼りました。(写真参照)



